

INVITACIÓN A COTIZAR No. 597 DE 2019

Página 1 de 2

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL DISEÑO Y ADECUACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE LAS HABITACIONES DE AISLADOS TERCER PISO, COSTADO NORTE Y SUR DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN COMO MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DEL INC, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE CONDICIONES

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así:

Observación presentada por la empresa **ESPINOSA INGENIERÍA S.A.S** Recibida a través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el día 14 de agosto de 2019 a las 09:39 a.m.

PREGUNTA:

El archivo Anexo No. 3: Anexo Técnico, no se puede descargar, la página indica que no se encuentra el archivo. Entendemos que en este documento se encuentran las especificaciones técnicas de los elementos que se deben cotizar.

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., informa que archivo Anexo No. 3 Anexo técnico ya fue nuevamente subido a la página web.

PREGUNTA

Cuentan con algún plano de lo que se debe cotizar?

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., permite informa que al contratista al que se le adjudique el servicio a contratar debe realizar los diseños de detalle sobre el sistema de ventilación. El presupuesto se realizó con el estudio de mercado.

INVITACIÓN A COTIZAR No. 597 DE 2019

Página 2 de 2

PREGUNTA

Los filtros HEPA que van las bases a cotizar en los ítems 1.3, 2.1, 3.3, los suministra el cliente o deben incluirse dentro de estos ítems?

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., informa que los ítems 1.3, 2.1, 3.3 sí incluyen el suministro e instalación de los filtros HEPA.

PREGUNTA

El ítem 1.4 indicada la fabricación de 2 cajas en lámina galvanizada con cuellos para distribución de ducteria pero no existe ningún ítem de ducteria, la ducteria ya existe en las instalaciones?

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., informa que ya existe la ductería.


PREGUNTA

El presupuesto establecido incluye AIU e IVA sobre utilidad?

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., informa que debe cotizarse de acuerdo a la Nota No. 2 del Anexo No 3 Anexo Técnico y Anexo No. 4 Descripción Cantidades de Obra, el cual manifiesta lo siguiente:

“NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.”

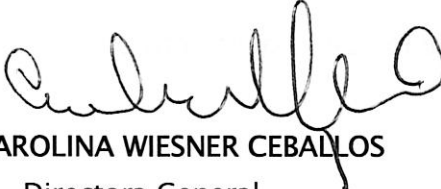

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo.Bo: Juan José Pérez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo.Bo: Wilson Ibarquén Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual. (E)

Revisó: Michael Alejandro Alba Martínez - Profesional Especializado Grupo Área Gestión Contractual (en misión GOLD RH).

Elaboro: Luis Alfonso Miranda Fuentes - Auxiliar de oficina Grupo Área Gestión Contractual (en misión GOLD RH).